

EQUIPOS DE MONTAJE DE MEDIDORES

EDICION EN ESPAÑOL



MILBANK®





Charles A. Milbank
1879-1966



Bill Martin



Robert F. Waldrop,
1922-2002



Robert F. Waldrop, II
Chairman



Katrina Waldrop Henke
CEO

La Milbank-Elaborando calidad por más de 75 años

La firma Milbank Manufacturing Company fue fundada en 1927 por Charles A. Milbank. En sus comienzos, la compañía fabricaba interruptores de alto voltaje; sin embargo, para 1941 Milbank se dedicó principalmente a la fabricación de cubiertas de metal laminado y

equipos afines para la industria generadora y distribuidora de electricidad.

A medida que los estándares de medición han cambiado, Milbank ha logrado adaptar su línea de productos para enfrentar estos desafíos. Nuestro Departamento de ingeniería, plenamente desarrollado, diseña

cubiertas de metal laminado para cumplir con las especificaciones de los clientes y para satisfacer todos los requisitos del servicio público de electricidad. Nuestras cinco fábricas nos dan la flexibilidad para programar y producir pedidos rápidamente. Actualmente, Milbank fabrica más de diez mil artículos de catálogo diferentes y esta lista continúa creciendo. Si usted no encuentra una unidad que sirva a sus necesidades en este catálogo, envíenos sus especificaciones. Será muy grato trabajar con usted.



EL DORADO, ARKANSAS



KOKOMO, INDIANA



KANSAS CITY, MISSOURI



GARDNER PLANT, KANSAS CITY, MO



CONCORDIA, MISSOURI

Milbank ha prestado servicios a la industria de servicios públicos de electricidad por más de setenta años, con productos innovadores hechos bajo los principios de la mejor ingeniería. Así que recuerde que estamos preparados para satisfacer sus necesidades de montaje de medidores y equipos afines. ¡con servicio confiable y productos de calidad!

DESCONECTADORES (30-200 AMPERES)

30 Y 60 AMPERES—DESCONECTADOR FUSIBLE Y SIN FUSIBLE PARA AIRE ACONDICIONADO—TIPO 3R	4
--	---

SOLA POSICIÓN (SIN DERIVACION)

125 AMPERES—4 Y 5 TERMINALES—SIN ARO / CON ARO—600 VCA	5
200 AMPERES—4 Y 5 TERMINALES—SIN ARO / CON ARO—600 VCA	6
125-200 AMPERES—7 TERMINALES—SIN ARO / CON ARO—600 VCA	7

SOLA POSICIÓN (PALANCA DE DERIVACION)

125 Y 200 AMPERES—7 TERMINALES—SIN ARO / CON ARO—SIN SUJETADORES DE MORDAZA—600 VCA	8
200 AMPERES—7 TERMINALES—PALANCA DE PRENSADO CON MORDAZA—SIN ARO—600 VCA	9
320 AMPERES CONTINUO—4 TERMINALES—PALANCA DE PRENSADO CON MORDAZA—SIN ARO—600 VCA	10

EL TRANSFORMADOR CLASIFICÓ

20 AMPERES—4, 5, 6, 7, 8 & 13 TERMINALES—EL TRANSFORMADOR CLASIFICÓ—SIN ARO / CON ARO—600 VCA	11
20 AMPERES—4, 5, 6, 7, 8 & 13 TERMINALES—EL TRANSFORMADOR CLASIFICÓ PROVISTO PARA INSTALAR TABLILLA DE PRUEBA—SIN ARO / CON ARO—600VCA	12

TABLILLAS DE PRUEBA

TABLILLAS DE PRUEBA DE 4, 7 Y 10 POLOS	13
--	----

GRUPOS DE MEDIDORES PARA CONDOMINIOS

GRUPOS DE MEDIDORES PARA CONDOMINIOS—1Ø3W—120/240 VCA	14
---	----

CAÑERÍA DEL METRO / RECEPTÁCULO Y DEL INTERRUPTOR

125 AMPERES—4 Y 5 TERMINALES—CAÑERÍA DEL METRO—240 VCA	15
--	----

PEDESTALES DE LA ENERGÍA Y ENCHUFES DE ENERGÍA TEMPORALES

LA ENERGÍA SUPERFICIAL DEL MONTAJE ENCHUFE-SIN MIDIO' Y CON MIDIO'	16-17
--	-------

MISCELÁNEO

ACCESORIOS MILBANK PARA MEDIDORES	18
MATERIALES Y ACABADO	19

ÍNDICE CON PÁGINA

NUM.	PAG.	NUM.	PAG.	NUM.	PAG.	NUM.	PAG.
5T8K2	18	S4339-XL	7	U2866-X	14	U9700-RRRL	9
6003	18	S5104-RL	15	U3328-RXL	8	U9701-RRRL	9
6116	18	S5104-RL-5T	15	U3800	4	U9706-RRRL	9
A7514	18	S8324	18	U3803	4	U9707-RRRL	9
A7515	18	TS04-0101	13	U3806	4	U9760-RRRL	9
A7516	18	TS04-0102	13	U4210-XL	6	U9761-RRRL	9
A7517	18	TS04-0103	13	U5000-XL	17	U9762-RRRL	9
A7518	18	TS04-0104	13	U5000-XL-332	17	U9763-RRRL	9
A7551	18	TS07-0018	13	U5000-XL-41	17	UC1288-RL	11
A8110	18	TS07-0022	13	U5000-XL-55	17	UC1289-RL	11
A8111	18	TS07-0049	13	U5000-XL-75	16,17	UC1290-RL	11
A8112	18	TS07-0059	13	U5000-XL-L	17	UC1291-RL	11
A9064	18	TS07-0105	13	U5100-XL	17	UC1299-RL	11
CP-21	18	TS07-0106	13	U5100-XL-332	17	UC1300-RL	11
K1350	14,18	TS07-0107	13	U5100-XL-41	17	UC4437-RL	12
K1539	14,18	TS07-0108	13	U5100-XL-55	17	UC4438-RL	12
K1540	14,18	TS10-0109	13	U5100-XL-75	16,17	UC7233-RL	11
K1541	14,18	TS10-0110	13	U5100-XL-L	17	UC7235-RL	11
K3082	18	TS10-0111	13	U7017-RL	6	UC7237-RL	11
K3083	18	TS10-0112	13	U7018-XL	6	UC7442-RL	12
K3441	18	U1129-O-K3L-K2L	10	U7021-RL	6	UC7446-RL	12
K3442	18	U1797-O-K3L-K2L	10	U7040-XL	6	UC7448-RL	12
K3785	18	U2288-RXL	14	U7420-RL	8	UC7449-RL	12
K4802	18	U2351-RXL	14	U7421-RL	8	UC7450-RL	12
K5400-1450	17	U2852-X	14	U7422-RXL	8	UC7460-RL	12
K5400-520GB	17	U2853-X	14	U7423-RXL	8	UC7461-RL	12
K5400-520GR	17	U2854-X	14	U7487-RL	5	UC7478-RL	12
K5400-TT30	17	U2855-X	14	U7490-RL	5	UC7532-RL	12
K5400-TT30GB	17	U2856-X	14	U7573-RL	8	UC7544-RL	11
K5T	18	U2862-X	14	U7588-XL	5	UC7545-RL	11
S1910-XL	7	U2863-X	14	U8100-RL	8	UC7546-RL	11
S2417-XL	7	U2864-X	14	U9320-RRRL	8	UC7636-RL	12
S4275-XL	7	U2865-X	14	U9321-RRRL	8		



U3800
(Deadfront no requerido)



U3803



U3806

PERFIL

El desconectador para aire acondicionado de Milbank tiene una cubierta abisagrada removible que facilita mucho hacer las conexiones. Nuestro diseño compacto cumple con todos los requisitos de espacio para el doblado de cables del NEC (Código Eléctrico Nacional) y también cumple con el artículo 440-14 en estos mismos códigos. Para asegurar estas condiciones, hemos diseñado los tiradores de desconexión para ser desmontados o que puedan ser reinstalados en la posición de apagado ("off"). Otra característica de seguridad son los anillos para colocar un candado en la tapa delantera. Como con todos los productos Milbank, nuestra cubierta está hecha de acero galvanizado G90U y acabada con un recubrimiento atractivo, gris claro de pintura de polvo horneada. Nuestro acabado, de tecnología actualizada, combina resinas epóxicas e híbridas de poliéster en un recubrimiento de polvo híbrido, que es entonces aplicado electrostáticamente. Esto ofrece un acabado duradero, que no se decolora.

INFORMACION TECNICA

AMP	TIPO	NUMERO DE CATALOGO	MAX. H.P.	PESO LIBR. @	GAMA DE CABLES Y CARGAS DE LINEA		GAMA DE CABLES A TIERRA	DIMENSIONES			CLASIFICACION DE LOS CABLES	
					COBRE	ALUMINIO	COBRE/ALUMINIO	D. (cm)	AN. (cm)	ALT. (cm)	CO °C	AL °C
60	SIN FUSIBLE	U3800	10	3.25	#14-#2 AWG	#12-#2 AWG	#12-2 AWG	7.6	12.7	20.3	60°/75°	60°
60	FUSIBLE	U3806	10	3.7	#14-#2 AWG	#12-#2 AWG	#12-2 AWG	7.6	12.7	20.3	60°/75°	60°
30	FUSIBLE	U3803	3	3.7	#14-#2 AWG	#12-#2 AWG	#14-4 AWG	7.6	12.7	20.3	60°/75°	60°

✓ Listado por U/L como interruptor de tirador en caja protectora

✓ Listado por U/L para los estándares canadienses

✓ Cubierta removible

✓ 1Ø, 120/240 VCA

✓ Tipo R3 a prueba de lluvia

✓ Seis discos concéntricos removibles de acceso

Los requisitos para uso general para este equipo pueden variar. Consulte siempre la utilidad de la porción para sus requisitos antes de pedir o de instalar el equipo en este catálogo.







U7487-RL



U7588-XL



U7490-RL


7487
7588


7490

125 AMPERES—4 TERMINALES—SIN ARO

PESO LIBR.	SERVICIO	NUMERO DE CATALOGO	ENTRA- DA	CONECTADORES COBRE/ALUMINIO		DERI- VACION	DIMENSIONES			DISCOS REMOVIBLES CONCENTRICOS (cm)					
				LINEA	CARGA		D. (cm)	AN. (cm)	ALT. (cm)	1	2	3	4	5	6
7	OH/UG	U7487-RL	H.O.	#6-2/0	#6-2/0	NO	8.4	20.3	29.2	3.8	3.8	5.1	3.2	—	0.6
12	OH/UG	U7588-XL	C.P.	#6-2/0	#6-2/0	NO	10.5	27.9	39.4	6.4	6.4	6.4	6.4	0.6,1.3	0.6

ENTRADAS: Para seleccionar el cubo correcto, consulte la tabla de sufijos de cubos en la página de accesorios.

QUINTA TERMINAL: Para obtener la quinta terminal para montaje en el campo, pida el número de catálogo **5T8K2**.

CONECTADORES: Los conectadores de aluminio extruido son enchapados en estaño. Las unidades se suministran con dúplex neutral.

Para un triplex con conexión a tierra, agregue el sufijo **-TG** al número de catálogo.

DERIVACIÓN: Se ofrece la derivación del tipo de cuernos para estas unidades. Agregue el sufijo **-KK** al número de catálogo.

MONTURA EMBUTIDA: Se ofrecen algunos estilos para embutir. Llame a la fábrica para obtener el precio y la disponibilidad.

125 AMPERES—4 TERMINALES—**CON ARO**

PESO LIBR.	SERVICIO	NUMERO DE CATALOGO	ENTRA- DA	CONECTADORES COBRE/ALUMINIO		DERI- VACION	DIMENSIONES			DISCOS REMOVIBLES CONCENTRICOS (cm)					
				LINEA	CARGA		D. (cm)	AN. (cm)	ALT. (cm)	1	2	3	4	5	6
	OH/UG	U7490-RL	H.O.	#6-2/0	#6-2/0	NO	8.4	20.3	29.2	3.8	3.8	5.1	3.2	—	0.6


ENTRADAS: Para seleccionar el cubo correcto, consulte la tabla de sufijos de cubos en la página de accesorios.

QUINTA TERMINAL: Para obtener la quinta terminal para montaje en el campo para la unidad **U7490** pida el número de catálogo **5T8K2** para caber en la abertura redonda en los nueve hora de la posición.

CONECTADORES: Los conectadores de aluminio extruido son enchapados en estaño.

AROS DE SELLADO: Se suministran unidades del tipo anillo con anillos de sellado **MR-2**, de colocación a presión, como partes estándar.

Los requisitos para uso general para este equipo pueden variar. Consulte siempre la utilidad de la porción para sus requisitos antes de pedir o de instalar el equipo en este catálogo.

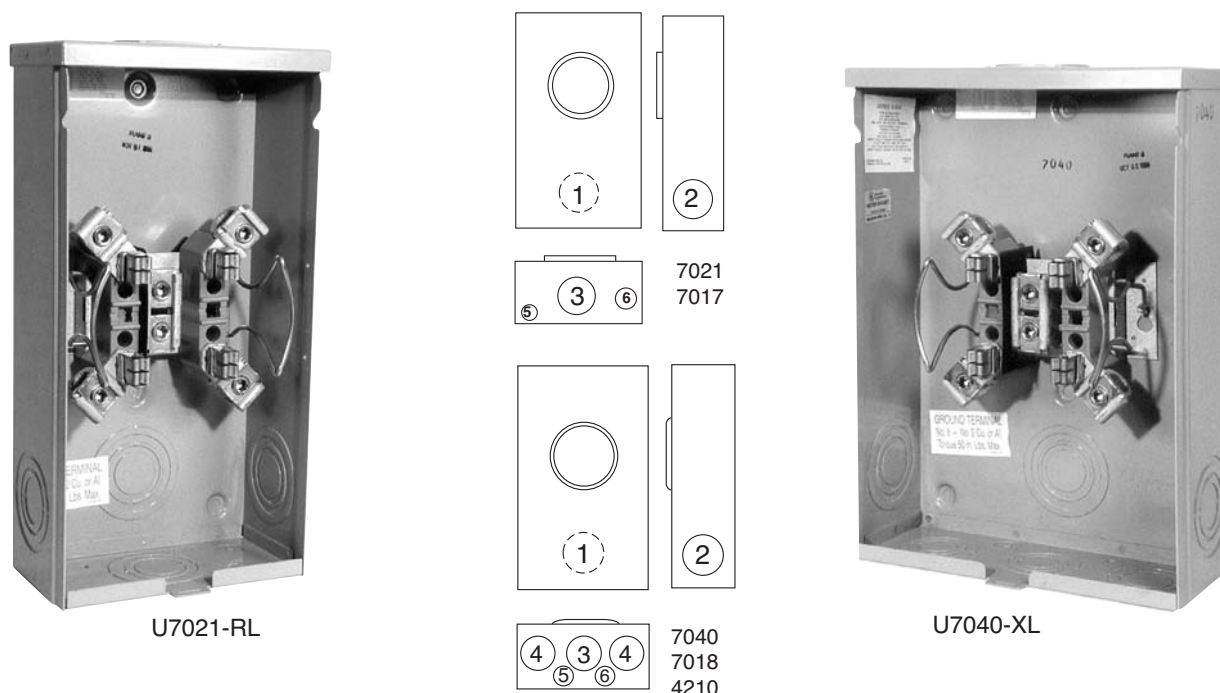

200 AMPERES—TERMINAL 4—SIN ARO

PESO LIBR.	SERVICIO	NUMERO DE CATALOGO	ENTRA- DA	CONECTADORES COBRE/ALUMINIO		DERI- VACION	DIMENSIONES			DISCOS REMOVIBLES CONCENTRICOS (cm)					
				LINEA	CARGA		D. (cm)	AN. (cm)	ALT. (cm)	1	2	3	4	5	6
10	OH	U7021-RL	H.O.	#6-350 kcmil	#6-350 kcmil	NO	10.5	20.3	39.4	6.4	6.4	6.4	—	0.6	0.6,1.3
13	OH/UG	U7040-XL	C.P.	#6-350 kcmil	#6-350 kcmil	NO	10.5	27.9	39.4	6.4	6.4	6.4	6.4	0.6,1.3	0.6
	OH/UG	U4210-XL*	C.P.	#6-350 kcmil	CLAVIJAS DE 3/8" x 16 *	NO	10.5	27.9	52.0	6.4	6.4	6.4	6.4	0.6,1.3	0.6

200 AMPERES—4 TERMINALES— CON ARO

PESO LIBR.	SERVICIO	NUMERO DE CATALOGO	ENTRA- DA	CONECTADORES COBRE/ALUMINIO		DERI- VACION	DIMENSIONES			DISCOS REMOVIBLES CONCENTRICOS (cm)					
				LINEA	CARGA		D. (cm)	AN. (cm)	ALT. (cm)	1	2	3	4	5	6
10	OH	U7017-RL	H.O.	#6-350 kcmil	#6-350 kcmil	NO	10.5	20.3	39.4	6.4	6.4	6.4	—	0.6	0.6,1.3
12	OH/UG	U7018-XL	C.P.	#6-350 kcmil	#6-350 kcmil	NO	10.5	27.9	39.4	6.4	6.4	6.4	6.4	0.6,1.3	0.6

ENTRADAS: Para seleccionar el cubo correcto, consulte la tabla de sufijos de cubos en la página de accesorios.

QUINTA TERMINAL: Para obtener la quinta terminal para montaje en el campo para la unidad **U4210** pida el número de catálogo **5T8K2**. Todas las otras unidades en esta página tienen el nuevo ensamblaje de bloque de 200 AMPERES y necesitan la quinta terminal montada en el campo, **K5T**.

CONECTADORES: Los conectadores de aluminio extruido son enchapados en estaño. Las unidades se suministran con dúplex neutral. Para un triplex con conexión a tierra, agregue el sufijo **-TG** al número de catálogo.

AROS DE SELLADO: Se suministran unidades del tipo anillo con anillos de sellado **MR-2**, de colocación a presión, como partes estándar.

DERIVACIÓN: Se ofrece la derivación del tipo de cuernos para estas unidades. Agregue el sufijo **-KK** al número de catálogo.


MONTURA EMBUTIDA: Se ofrecen algunos estilos para embutir. Llame a la fábrica para obtener el precio y la disponibilidad.

* Pida conectadores de lado de carga separados.

Los requisitos para uso general para este equipo pueden variar. Consulte siempre la utilidad de la porción para sus requisitos antes de pedir o de instalar el equipo en este catálogo.




S1910-XL
(muestra con centro opcional)

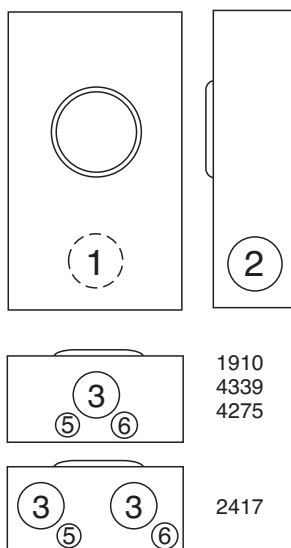

1910
4339
4275

2417

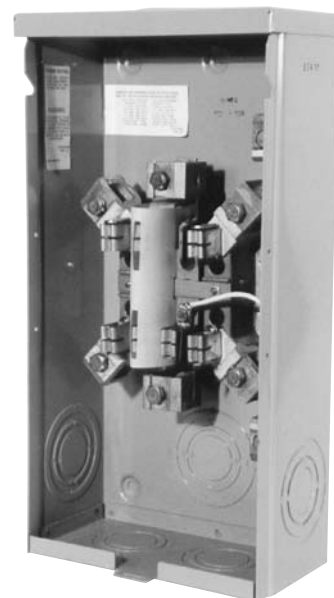

S2417-XL

125 AMPERES—7 TERMINALES—SIN ARO

PESO LIBR.	SERVICIO	NUMERO DE CATALOGO	ENTRA- DA	CONECTADORES COBRE/ALUMINIO		DERI- VACION	DIMENSIONES			DISCOS REMOVIBLES CONCENTRICOS (cm)					
				LINEA	CARGA		D. (cm)	AN. (cm)	ALT. (cm)	1	2	3	4	5	6
8.5	OH/UG	S1910-XL	C.P.	#6-2/0	#6-2/0	NO	8.4	20.3	29.2	3.8	3.8	5.1	—	—	0.6

125 AMPERES—7 TERMINALES—**CON ARO**

PESO LIBR.	SERVICIO	NUMERO DE CATALOGO	ENTRA- DA	CONECTADORES COBRE/ALUMINIO		DERI- VACION	DIMENSIONES			DISCOS REMOVIBLES CONCENTRICOS (cm)					
				LINEA	CARGA		D. (cm)	AN. (cm)	ALT. (cm)	1	2	3	4	5	6
8.5	OH/UG	S4339-XL	C.P.	#6-2/0	#6-2/0	NO	8.4	20.3	29.2	3.8	3.8	5.1	—	—	0.6

200 AMPERES—7 TERMINALES—SIN ARO

PESO LIBR.	SERVICIO	NUMERO DE CATALOGO	ENTRA- DA	CONECTADORES COBRE/ALUMINIO		DERI- VACION	DIMENSIONES			DISCOS REMOVIBLES CONCENTRICOS (cm)					
				LINEA	CARGA		D. (cm)	AN. (cm)	ALT. (cm)	1	2	3	4	5	6
9.5	OH/UG	S2417-XL	C.P.	#6-350 kcmil	#6-350 kcmil	NO	10.5	20.3	39.4	6.4	6.4	5.1	—	0.6	0.6,1.3

200 AMPERES—7 TERMINALES—**CON ARO**

PESO LIBR.	SERVICIO	NUMERO DE CATALOGO	ENTRA- DA	CONECTADORES COBRE/ALUMINIO		DERI- VACION	DIMENSIONES			DISCOS REMOVIBLES CONCENTRICOS (cm)					
				LINEA	CARGA		D. (cm)	AN. (cm)	ALT. (cm)	1	2	3	4	5	6
9.5	OH/UG	S4275-XL	C.P.	#6-350 kcmil	#6-350 kcmil	NO	10.5	20.3	39.4	6.4	6.4	6.4	—	0.6	0.6,1.3



ENTRADAS: Para seleccionar el cubo correcto, consulte la tabla de sufijos de cubos en la página de accesorios.

AROS DE SELLADO: Se suministran unidades del tipo anillo con anillos de sellado **MR-2**, de colocación a presión, como partes estándar.



Los requisitos para uso general para este equipo pueden variar. Consulte siempre la utilidad de la porción para sus requisitos antes de pedir o de instalar el equipo en este catálogo.



U7421-RL



7420
7421
7573
8100



7422
7423
9320
9321



U9320-RRL

125 AMPERES—7 TERMINALES—SIN ARO—3Ø4W

PESO LIBR.	SERVICIO	NUMERO DE CATALOGO	ENTRA- DA	CONECTADORES COBRE/ALUMINIO		DERI- VACION	DIMENSIONES			DISCOS REMOVIBLES CONCENTRICOS (cm)					
				LINEA	CARGA		D. (cm)	AN. (cm)	ALT. (cm)	1	2	3	4	5	6
17	OH	U7573-RL	H.O.	#6-2/0	#6-2/0	PALA NCA	12.4	25.4	47	5.1	5.1	5.1	—	0.6,1.3	1.9
18	OH	U8100-RL	H.O.	#6-2/0	#6-2/0	NO	12.4	25.4	47	5.1	5.1	5.1	—	0.6,1.3	1.9
21	OH/UG	U9320-RRL	H.O.	#6-2/0	#6-2/0	PALA NCA	12.4	33	48.3	7.6	6.4	7.6	7.6	0.6	0.6,1.3
21	OH/UG	U9321-RRL	H.O.	#6-2/0	#6-2/0	NO	12.4	33	48.3	7.6	6.4	7.6	7.6	0.6	0.6,1.3

200 AMPERES—7 TERMINALES—SIN ARO—3Ø4W

PESO LIBR.	SERVICIO	NUMERO DE CATALOGO	ENTRA- DA	CONECTADORES COBRE/ALUMINIO		DERI- VACION	DIMENSIONES			DISCOS REMOVIBLES CONCENTRICOS (cm)					
				LINEA	CARGA		D. (cm)	AN. (cm)	ALT. (cm)	1	2	3	4	5	6
18	OH	U7420-RL	H.O.	#6-350 kcmil	#6-350 kcmil	NO	12.4	25.4	47	7.6	6.4	7.6	—	0.6,1.3	1.9
18	OH	U7421-RL	H.O.	#6-350 kcmil	#6-350 kcmil	PALA NCA	12.4	25.4	47	7.6	6.4	7.6	—	0.6,1.3	1.9
23	OH/UG	U7422-RXL	C.P.	#6-350 kcmil	#6-350 kcmil	NO	12.4	33	48.3	7.6	6.4	7.6	7.6	0.6	0.6,1.3
23	OH/UG	U7423-RXL	C.P.	#6-350 kcmil	#6-350 kcmil	PALA NCA	12.4	33	48.3	7.6	6.4	7.6	7.6	0.6	0.6,1.3

200 AMPERES—7 TERMINALES—CON ARO—3Ø4W

PESO LIBR.	SERVICIO	NUMERO DE CATALOGO	ENTRA- DA	CONECTADORES COBRE/ALUMINIO		DERI- VACION	DIMENSIONES			DISCOS REMOVIBLES CONCENTRICOS (cm)					
				LINEA	CARGA		D. (cm)	AN. (cm)	ALT. (cm)	1	2	3	4	5	6
24	OH/UG	U3328-RXL	C.P.	#6-350 kcmil	#6-350 kcmil	NO	12.4	33	48.3	7.6	6.4	7.6	7.6	0.6	0.6,1.3

ENTRADAS: Para seleccionar el cubo correcto, consulte la tabla de sufijos de cubos en la página de accesorios.

DERIVACION: La palanca opera el dispositivo de desviación solamente; no hace presión sobre las placas del medidor.



CONECTADORES: Las unidades se suministran con conectadores de aluminio extruido y neutral triplex pegado.

Para obtener un neutral para instalación en el campo en las unidades **U7422** y **U7423** de 33 cm de ancho, pida el "kit" número **K1047**.


Los requisitos para uso general para este equipo pueden variar. Consulte siempre la utilidad de la porción para sus requisitos antes de pedir o de instalar el equipo en este catálogo.



U9700-RRL



9700
9706
9760
9762



9701
9707
9761
9763



U9761-RRL

200 AMPERES—7 TERMINALES—SIN ARO—3Ø4W

PESO LIBR.	SERVICIO	NUMERO DE CATALOGO	ENTRA- DA	CONECTADORES COBRE/ALUMINIO		DERI- VACION	DIMENSIONES			DISCOS REMOVIBLES CONCENTRICOS (cm)					
				LINEA	CARGA		D. (cm)	AN. (cm)	ALT. (cm)	1	2	3	4	5	6
20	OH	U9700-RRL	H.O.	#6-350 kcmil	#6-350 kcmil	PALA NCA	12.4	25.4	47	7.6	6.4	7.6	—	0.6,1.3	1.9
23	OH/UG	U9701-RRL	H.O.	#6-350 kcmil	#6-350 kcmil	PALA NCA	12.4	33	48.3	7.6	6.4	7.6	7.6	0.6	0.6,1.3
20	OH	U9706-RRL	H.O.	#6-350 kcmil	#6-350 kcmil	NO	12.4	25.4	47	7.6	6.4	7.6	—	0.6,1.3	1.9
23	OH/UG	U9707-RRL	H.O.	#6-350 kcmil	#6-350 kcmil	NO	12.4	33	48.3	7.6	6.4	7.6	7.6	0.6	0.6,1.3
20	OH	U9760-RRL*	H.O.	CLAVIJAS DE 3/8" x 16 *	CLAVIJAS DE 3/8" x 16 *	PALA NCA	12.4	25.4	71.8	7.6	6.4	7.6	—	0.6,1.3	1.9
23	OH/UG	U9761-RRL*	H.O.	CLAVIJAS DE 3/8" x 16 *	CLAVIJAS DE 3/8" x 16 *	PALA NCA	12.4	33	71.8	7.6	6.4	7.6	7.6	0.6	0.6,1.3
20	OH	U9762-RRL*	H.O.	CLAVIJAS DE 3/8" x 16 *	CLAVIJAS DE 3/8" x 16 *	NO	12.4	25.4	71.8	7.6	6.4	7.6	—	0.6,1.3	1.9
23	OH/UG	U9763-RRL*	H.O.	CLAVIJAS DE 3/8" x 16 *	CLAVIJAS DE 3/8" x 16 *	NO	12.4	33	71.8	7.6	6.4	7.6	7.6	0.6	0.6,1.3

ENTRADAS: Para seleccionar el cubo correcto, consulte la tabla de sufijos de cubos en la página de accesorios.

DERIVACION: La palanca actúa como prensa sobre las placas del medidor y también hace las veces de dispositivos de derivación.


NO DERIVACION: Las unidades con la palanca con sujetadores de mordaza o puente tienen una palanca verde-dirigida.

CONECTADORES: Los conectadores son del tipo perno, suministrados con tuercas hexagonales de 3/8" x 16 con arandelas Belleville. Para obtener los "kits" o juegos de conectadores, pídalos como una pieza separada: **K3082** (350 kcmil) o **K3441** (600 kcmil). Se necesitan "kits" separados para línea y carga. Las unidades se suministran con conectadores de aluminio extruido y neutral triplex pegado.


NEUTRAL AISLADO: Para obtener neutrales para instalación en el campo para los números de catálogo **U9701** y **U9707** pida el "kit" número **K1047**.

***MENCIONADO DE U/L:** Utilice solamente los conectadores individuales 350 kcmil.

Los requisitos para uso general para este equipo pueden variar. Consulte siempre la utilidad de la porción para sus requisitos antes de pedir o de instalar el equipo en este catálogo.

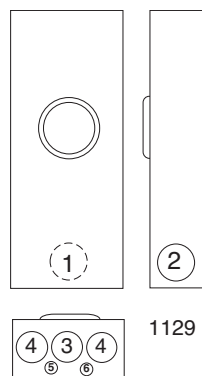**320 AMPERES CONTINUO
400 AMPERES MÁXIMO**


U1797-O-K3L-K2L

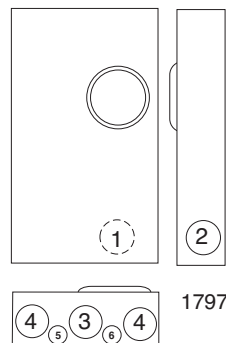

U1129-O-K3L-K2L

320 AMPERES-4 TERMINALES-SIN ARO-1Ø3W

SERVICIO	NUMERO DE CATALOGO	ENTRADA	CONECTADORES COBRE/ALUMINIO		LA QUINTA TERM. "KIT"	DERIVACION	DIMENSIONES			DISCOS REMOVIBLES CONCENTRICOS (cm)					
			LINEA	CARGA			D. (cm)	AN. (cm)	ALT. (cm)	1	2	3	4	5	6
UG	U1129-O-K3L-K2L	ESPACIO EN BLANCO	#4-600 kcmil (1) 1/0-250 kcmil (2)	(2) #6-350 kcmil	K3865	PALANCA	12.4	38	76	7.6	7.6	7.6	7.6	0.6	0.6,1.3
UG	U1797-O-K3L-K2L	ESPACIO EN BLANCO	#4-600 kcmil (1) 1/0-250 kcmil (2)	(2) #6-350 kcmil	K3865	PALANCA	12.4	38	76	7.6	7.6	7.6	7.6	0.6	0.6,1.3


ENTRADAS: Para seleccionar el cubo correcto, consulte la tabla de sufijos de cubos en la página de accesorios.

DERIVACION: La palanca actúa como prensa sobre las placas del medidor y también hace las veces de dispositivos de derivación.



CONECTADORES: Las unidades **U1129-O** y **U1797-O** uso los conectadores son del tipo perno.

QUINTA TERMINAL: Para la quinta terminal de la fábrica instaló en los seis hora de la posición, agregue el sufijo **-5T6** al número de catálogo. Para la quinta terminal de la fábrica instaló en los nuevos hora de la posición, agregue el sufijo **-5T9** al número de catálogo.

Los requisitos para uso general para este equipo pueden variar. Consulte siempre la utilidad de la porción para sus requisitos antes de pedir o de instalar el equipo en este catálogo.

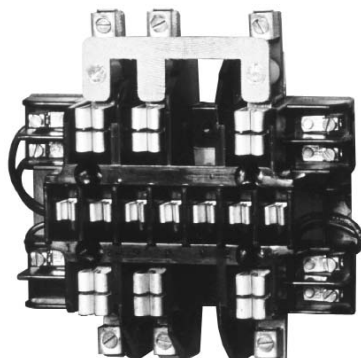

Ensamblaje en bloque para UC7545 (Prefijo "UC" designa conector tubular para un máximo de un cable de #4)

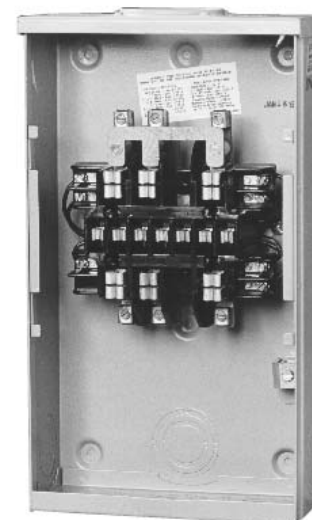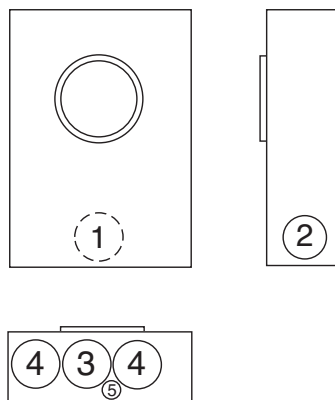

UC7545-RL

SIN ARO—DESVIADOR TIPO VASTAGO

PESO LIBR.	FORMA DEL MEDIDOR	NUMERO DE CATALOGO	ENTRA- DA	CONECTADORES COBRE	NO. DE TERMIN.	DIMENSIONES			DISCOS REMOVIBLES CONCENTRICOS (cm)				
						D. (cm)	AN. (cm)	ALT. (cm)	1	2	3	4	5
9	1S / 2S	UC1288-RL	H.O.	#14 - #2 MAX	4	8.4	20.3	35.6	3.8	3.8	5.1	3.2	0.6
9	3S	UC1290-RL	H.O.	#14 - #2 MAX	5	8.4	20.3	35.6	3.8	3.8	5.1	3.2	0.6
9	4S	UC1299-RL	H.O.	#14 - #2 MAX	6	8.4	20.3	35.6	3.8	3.8	5.1	3.2	0.6
8	7,14,15 & 24S	UC7233-RL	H.O.	#14 - #2 MAX	7	8.4	20.3	35.6	3.8	3.8	5.1	3.2	0.6
10	5S	UC7235-RL	H.O.	#14 - #2 MAX	8	8.4	20.3	35.6	3.8	3.8	5.1	3.2	0.6
11	6,8,9S & (ALT) 10S	UC7237-RL	H.O.	#14 - #2 MAX	13	8.4	20.3	35.6	3.8	3.8	5.1	3.2	0.6

TIPO CON ARO—DESVIADOR TIPO VASTAGO

PESO LIBR.	FORMA DEL MEDIDOR	NUMERO DE CATALOGO	ENTRA- DA	CONECTADORES COBRE	NO. DE TERMIN.	DIMENSIONES			DISCOS REMOVIBLES CONCENTRICOS (cm)				
						D. (cm)	AN. (cm)	ALT. (cm)	1	2	3	4	5
9	1S / 2S	UC1289-RL	H.O.	#14 - #2 MAX	4	8.4	20.3	35.6	3.8	3.8	3.2	3.2	0.6
9	3S	UC1291-RL	H.O.	#14 - #2 MAX	5	8.4	20.3	35.6	3.8	3.8	3.2	3.2	0.6
9	4S	UC1300-RL	H.O.	#14 - #2 MAX	6	8.4	20.3	35.6	3.8	3.8	3.2	3.2	0.6
10	7,14,15 & 24S	UC7546-RL	H.O.	#14 - #2 MAX	7	8.4	20.3	35.6	3.8	3.8	3.2	3.2	0.6
10	5S	UC7544-RL	H.O.	#14 - #2 MAX	8	8.4	20.3	35.6	3.8	3.8	3.2	3.2	0.6
10	6,8,9S & (ALT) 10S	UC7545-RL	H.O.	#14 - #2 MAX	13	8.4	20.3	35.6	3.8	3.8	3.2	3.2	0.6

ENTRADAS: Para seleccionar el cubo correcto, consulte la tabla de sufijos de cubos en la página de accesorios.


DERIVACION: Tipo vástago que se cierra automáticamente cuando se saca el medidor.

CONECTADORES: Las unidades se suministran con conectadores tipo tubular (#4 máximo). Si se prefieren conectadores del tipo de compresión, (#10), cambie el prefijo del catálogo a "U" (por ejemplo: UC1289-XL se hace U1289-XL).



SERVICIO: Las unidades están diseñadas para el servicio de entrada aérea o subterránea.

AROS DE SELLADO: Se suministran unidades del tipo anillo con anillos de sellado MR-2, de colocación a presión, como partes estándar.

Los requisitos para uso general para este equipo pueden variar. Consulte siempre la utilidad de la porción para sus requisitos antes de pedir o de instalar el equipo en este catálogo.

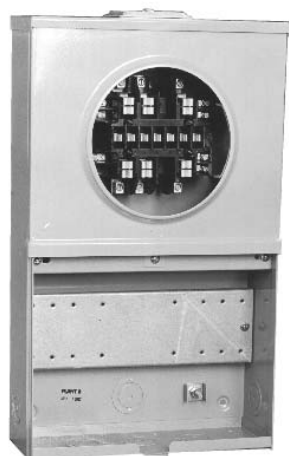

UC7449-XL

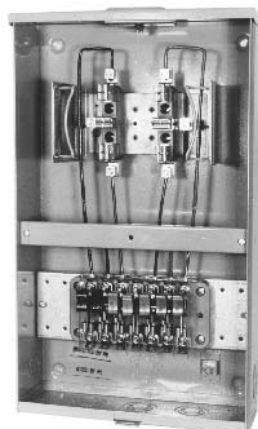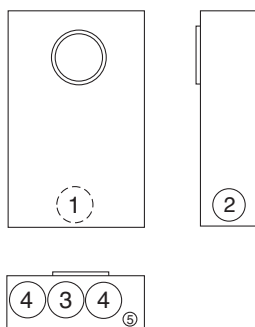(Se muestra con la placa de cierre
opcional)

UC7532-RL

(Se muestra preconectada con una
tablilla de prueba Milbank.)

UC7478-YL

(Se muestra con la entrada opcional)


CUBIERTA DE UNA PIEZA—SIN ARO—PROVISTO PARA INSTALAR TABLILLA DE PRUEBA *—SIN DESVIACION

PESO LIBR.	FORMA DEL MEDIDOR	NUMERO DE CATALOGO	ENTRA- DA	CONECTADORES COBRE	NO. DE TERMIN.	DIMENSIONES			DISCOS REMOVIBLES CONCENTRICOS (cm)				
						D. (cm)	AN. (cm)	ALT. (cm)	1	2	3	4	5
18	3S	UC7442-RL	H.O.	#14 - #2 MAX	5	10.5	30.5	50.8	3.2	3.2	3.2	3.2	0.6,1.3
18	4S	UC7478-RL	H.O.	#14 - #2 MAX	6	10.5	30.5	50.8	3.2	3.2	3.2	3.2	0.6,1.3
18	5S	UC4437-RL	H.O.	#14 - #2 MAX	8	10.5	30.5	50.8	3.2	3.2	3.2	3.2	0.6,1.3
18	6, 8, 9 & (ALT) 10S	UC4438-RL	H.O.	#14 - #2 MAX	13	10.5	30.5	50.8	3.2	3.2	3.2	3.2	0.6,1.3


CUBIERTA DE DOS PIEZAS—TIPO SIN ARO Y CON ARO—PROVISTO PARA INSTALAR TABLILLA DE PRUEBA *—SIN DESVIACION

PESO LIBR.	SIN ARO NUMERO DE CATALOGO	CON ARO NUMERO DE CATALOGO	ENTRA- DA	CONECTADORES COBRE	NO. DE TERMIN.	DIMENSIONES			DISCOS REMOVIBLES CONCENTRICOS (cm)				
						D. (cm)	AN. (cm)	ALT. (cm)	1	2	3	4	5
18	UC7446-RL	UC7450-RL	H.O.	#14 - #2 MAX	5	10.5	30.5	50.8	3.2	3.2	3.2	3.2	0.6,1.3
18	UC7532-RL	UC7636-RL	H.O.	#14 - #2 MAX	6	10.5	30.5	50.8	3.2	3.2	3.2	3.2	0.6,1.3
18	UC7448-RL	UC7460-RL	H.O.	#14 - #2 MAX	8	10.5	30.5	50.8	3.2	3.2	3.2	3.2	0.6,1.3
18	UC7449-RL	UC7461-RL	H.O.	#14 - #2 MAX	13	10.5	30.5	50.8	3.2	3.2	3.2	3.2	0.6,1.3

ENTRADAS: Para seleccionar el cubo correcto, consulte la tabla de sufijos de cubos en la página de accesorios.**AROS DE SELLADO:** Se suministran unidades del tipo aro con un aro de sellado **MR-2**, de colocación a presión, como parte estándar.**PRECONEXIÓN:** Si se necesita el alambrado estándar de fábrica, consulte los diagramas de conexión en la sección de ingeniería general de este catálogo. Determine el diagrama apropiado y envíe una copia con la orden. Si se necesita un alambrado especial en la fábrica, especifique en el pedido. Asegúrese de incluir el número de catálogo para la caja sujetadora del medidor, el modelo y número del interruptor de prueba, y el número de forma del medidor. Por favor, asegúrese de suministrar una copia de su diagrama de conexiones.**CONECTADORES:** Las unidades se suministran con conectadores del tipo tubular (#4 máximo). Si se prefieren los conectadores del tipo de compresión #10, cambie el prefijo del número de catálogo a "U" (por ejemplo: **UC7445-XL** se hace **U7445-XL**).***CUBIERTA DE LA TABLILLA DE PRUEBA:** Las unidades de esta página no han sido diseñadas para usarse con cubiertas de la tablilla de prueba.**SERVICIO:** Las unidades están diseñadas para el servicio de entrada aérea o subterránea.*Los requisitos para uso general para este equipo pueden variar. Consulte siempre la utilidad de la porción para sus requisitos antes de pedir o de instalar el equipo en este catálogo.*

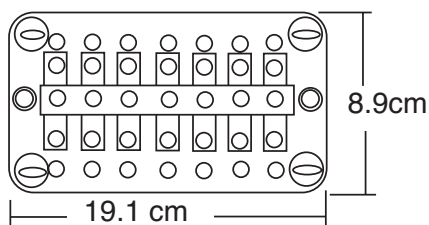


BASE DE 7 POLOS Y 4 POLOS

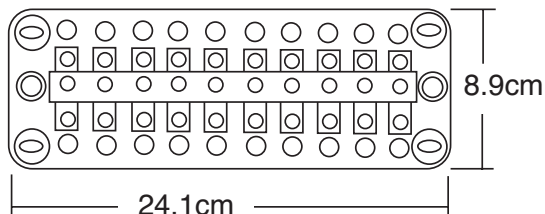

BASE DE 10 POLOS

Según
Estándar
ANSI C12.9

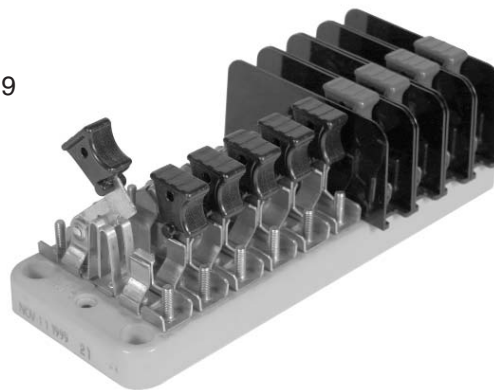

NUMERO DE CATALOGO	4-POLOS						
TS04-0101	X	P	Pn	X	C+	C	X
TS04-0102	X	P	C+	C	X	Pn	X
TS04-0103	X	P	Pn	X	C	C+	X
TS04-0104	X	C+	C	X	P	Pn	X

CODIGOS	
P	Interruptor potencial
C+	Interruptor de corriente del lado de la línea con ensamblaje de corto circuito
C	Interruptor de corriente del lado de la carga con ensamblaje de enchufe hembra de prueba
N	Barra neutral (sin interruptor)
Pn	Interruptor potencial del neutro
X	Posición no utilizada en la base
	Barrera de aislamiento, aísla ambos lados del interruptor


NUMERO DE CATALOGO	7-POLOS						
TS07-0105	P	P	Pn	C+	C	C+	C
TS07-0106	P	C+	C	P	C+	C	Pn
TS07-0107	P	P	Pn	C	C+	C	C+
TS07-0108	C+	C	C+	C	P	P	Pn

NUMERO DE CATALOGO	7 POLOS SOBRE UNA BASE DE 10 POLOS									
TS07-0049	P	X	P	X	Pn	X	C+	C	C	C+
TS07-0018	P	X	P	X	Pn	X	C+	C	C+	C
TS07-0059	X	P	C+	C	P	C	C+	Pn	X	X
TS07-0022	P	X	P	X	Pn	X	C	C+	C	C+


NUMERO DE CATALOGO	10-POLOS									
TS10-0109	P	P	P	Pn	C+	C	C+	C	C+	C
TS10-0110	P	C+	C	P	C+	C	P	C+	C	Pn
TS10-0111	P	P	P	Pn	C	C+	C	C+	C	C+
TS10-0112	C+	C	C+	C	C+	C	P	P	P	Pn

ARREGLOS ESPECIALES DE POLO: Se pueden utilizar los códigos para esbozar su propio arreglo de polos. Asegúrese de especificar el tamaño de la base y si todos los ensamblajes de circuitos de derivación / interruptores de corriente del lado de la línea C+ están agrupados en un bus. Los números de catálogo mostrados arriba están conectados en pares de línea y carga; por lo tanto, si se necesita agruparlas en un bus, habrá que aplicar números de catálogo diferentes.

Los requisitos para uso general para este equipo pueden variar. Consulte siempre la utilidad de la porción para sus requisitos antes de pedir o de instalar el equipo en este catálogo.

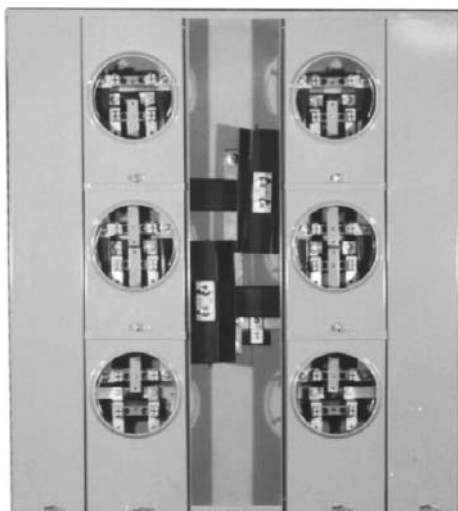

U2866-X

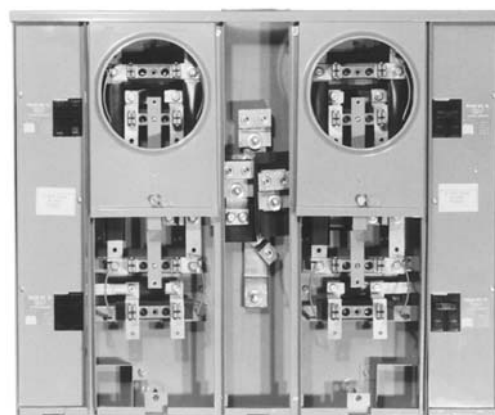

U2854-X-4/125

(Pida los interruptores automáticos como partes adicionales)

VERTICAL

125 AMPERES/POSICIÓN

NO. DE POS.	NUMERO DE CATALOGO	CLASIFICACION DEL BUS PRINCIPAL	TAMAÑO DEL CONECTADOR DE LINEA	PESO LIBRAS
1	U2351-RXL	SIN BUS	#6-2/0 AWG	21
2	U2852-X	200 AMP.	CLAVIJAS DE 3/8" x 16 *	38
3	U2853-X	200 AMP.	CLAVIJAS DE 3/8" x 16 *	59

200 AMPERES/POSICIÓN

NO. DE POS.	NUMERO DE CATALOGO	CLASIFICACION DEL BUS PRINCIPAL	TAMAÑO DEL CONECTADOR DE LINEA	PESO LIBRAS
1	U2288-RXL	SIN BUS	#6-250 AWG	40
2	U2862-X	250 AMP.	CLAVIJAS DE 3/8" x 16 *	45
3	U2863-X	300 AMP.	CLAVIJAS DE 3/8" x 16 *	62

125 AMPERES/POSICIÓN

NO. DE POS.	NUMERO DE CATALOGO	CLASIFICACION DEL BUS PRINCIPAL	TAMAÑO DEL CONECTADOR DE LINEA	PESO LIBRAS
4	U2854-X	400 AMP.	CLAVIJAS DE 3/8" x 16 *	76
5	U2855-X	400 AMP.	CLAVIJAS DE 3/8" x 16 *	103
6	U2856-X	400 AMP.	CLAVIJAS DE 3/8" x 16 *	107

RECTANGULAR

200 AMPERES/POSICIÓN

NO. DE POS.	NUMERO DE CATALOGO	CLASIFICACION DEL BUS PRINCIPAL	TAMAÑO DEL CONECTADOR DE LINEA	PESO LIBRAS
4	U2864-X	400 AMP.	CLAVIJAS DE 3/8" x 16 *	76
5	U2865-X	600 AMP.	CLAVIJAS DE 3/8" x 16 *	103
6	U2866-X	600 AMP.	CLAVIJAS DE 3/8" x 16 *	107

“KITS” DE CONECTADORES *

TAMAÑO	SUFIJO	NUMERO DEL “KIT”	COMPATIBLE CON	GAMA DE ALAMBRES
SENCILLO	-K1	K1539	U2852-56 U2862-66	#6-350 kcmil
	-K3	K1540	U2854-56 U2864-66	#4-600 kcmil
DOBLE	-K2	K1350	U2854-56 U2863-66	#6-350 kcmil
	-K4	K1541	U2864-66	#2-600 kcmil

TABLA DE INTERRUPTORES


AMPS	CUTLER-HAMMER (WESTINGHOUSE / BRYANT)	SIEMENS (ITE)	SIEMENS MURRAY / CROUSE-HINDS	G.E.	SQ-D
125-200	BR / BJ / HQP	—	MD	Q LINE	—
≤ 100	QUICKLAG P / BR / HQP	QP	MP	Q LINE	HOMELINE

***CONECTADORES:** Para “kits” de conectadores de línea, pídalos separadamente. Consulte la página de accesorios.

QUINTA TERMINAL: Para obtener quinta terminal para montaje en el campo, pida el número de catálogo **K2381**. Pida uno para cada medidor.

INTERRUPTORES DE CIRCUITO: Las unidades vienen preparadas para un interruptor de circuito de doble polo para cada posición del medidor. Los interruptores no se incluyen. Pídalos como partes adicionales.

Los requisitos para uso general para este equipo pueden variar. Consulte siempre la utilidad de la porción para sus requisitos antes de pedir o de instalar el equipo en este catálogo.

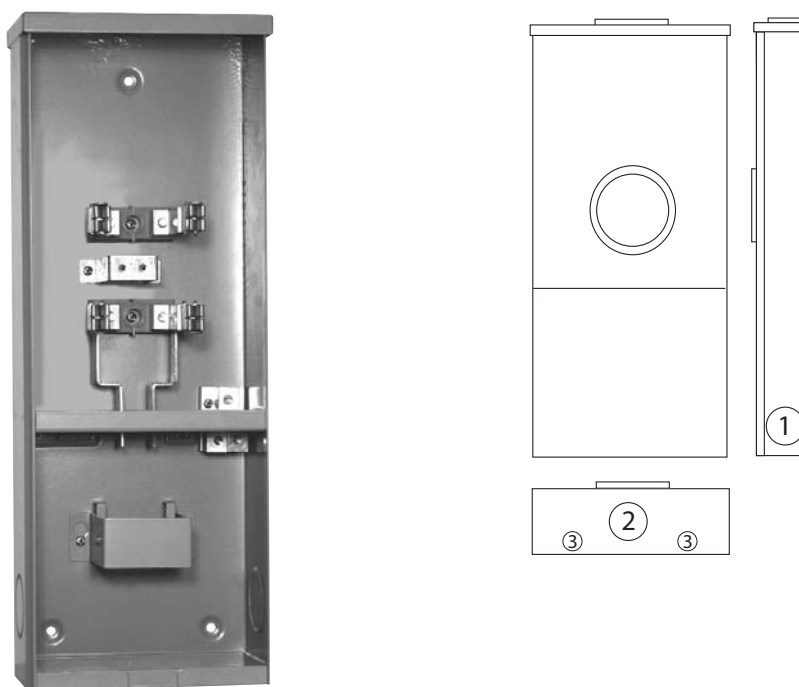

125 AMPERES CAÑERÍA DEL METRO —CON ARO—240 VGA

PESO LIBR.	SERVICIO	NUMERO DE CATALOGO	ENTRA- DA	CONECTADORES COBRE/ALUMINIO		DERI- VACION	DIMENSIONES			DISCOS REMOVIBLES CONCENTRICOS (cm)				
				LINEA	CARGA		D. (cm)	AN. (cm)	ALT. (cm)	1	2	3	4	5
	OH	S5104-RL	H.O.	#14-1/0	#14-1/0	NO	10.1	19.1	50.8	3.8	3.8	1.2	—	—
	OH	S5104-RL-5T	H.O.	#14-1/0	#14-1/0	NO	10.1	19.1	50.8	3.8	3.8	1.2	—	—

RECINTOS: Recinto de aluminio pintado 14-gauge con la tapa 16-gauge, el fondo, los soportes y las cubiertas.

INTERRUPTORES: Una disposición para (1) interruptore de 2-polo clasificado hasta 125 amperes

QUINTA TERMINAL: Disponible en la 5ta mordaza versión (-5T).

CLASIFICADO: 10 KAIC

ENTRADAS: Para seleccionar el cubo correcto, consulte la tabla de sufijos de cubos en la página de accesorios.



TABLA DE INTERRUPTORES

AMPS	CUTLER-HAMMER (WESTINGHOUSE / BRYANT)	SIEMENS (ITE)	SIEMENS MURRAY / CROUSE-HINDS	G.E.	SQ-D
125	BR / BJ / HQP	—	MD	Q LINE	—
≤ 100	QUICKLAG P / BR / HQP	QP	MP	Q LINE	HOMELINE


Los requisitos para uso general para este equipo pueden variar. Consulte siempre la utilidad de la porción para sus requisitos antes de pedir o de instalar el equipo en este catálogo.



U5000-XL-75

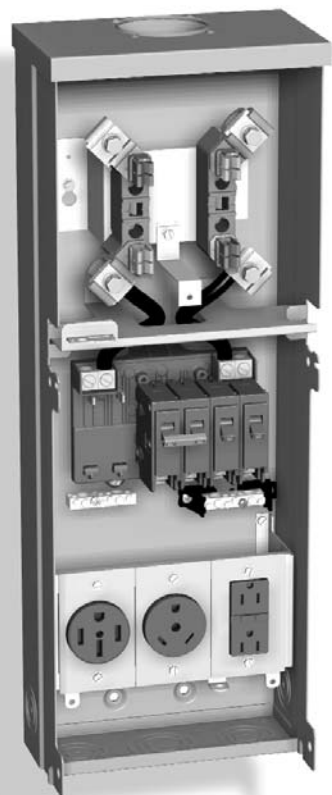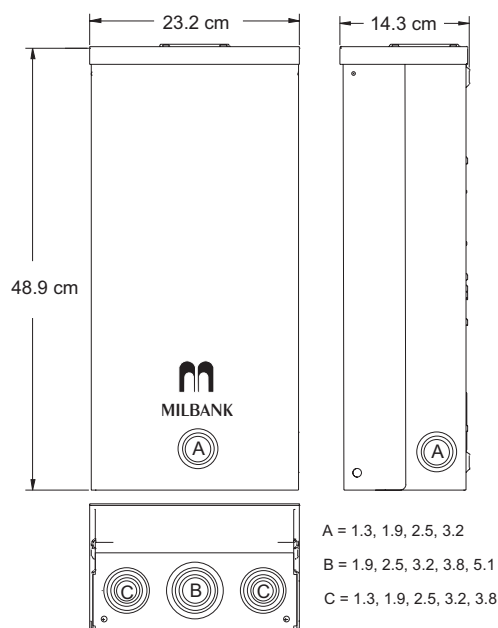

U5100-XL-75

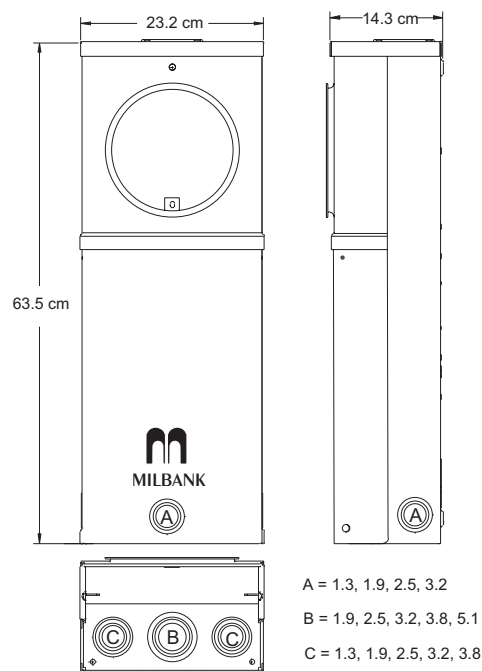

Los requisitos para uso general para este equipo pueden variar. Consulte siempre la utilidad de la porción para sus requisitos antes de pedir o de instalar el equipo en este catálogo.

MODELOS DE LA ACCIÓN DE ESTÁNDAR

NUMERO DE CATALOGO	RECEPTÁCULOS	INTERRUPTORES	CONFIGURACIÓN
U5000-XL-41	(1) TT30R (1) 5-20R GFI	(1) 30A, 1P, 120V (1) 20A, 1P, 120V	
U5100-XL-41	(1) TT30R (1) 5-20R GFI	(1) 30A, 1P, 120V (1) 20A, 1P, 120V	
U5000-XL-332	(2) TT30R (1) 5-20R GFI	(2) 30A, 1P, 120V (1) 20A, 1P, 120V	
U5100-XL-332	(2) TT30R (1) 5-20R GFI	(2) 30A, 1P, 120V (1) 20A, 1P, 120V	
U5000-XL-55	(1) 14-50R (1) 5-20R GFI	(1) 50A, 2P, 120/240V (1) 20A, 1P, 120V	
U5100-XL-55	(1) 14-50R (1) 5-20R GFI	(1) 50A, 2P, 120/240V (1) 20A, 1P, 120V	
U5000-XL-75	(1) 14-50R (1) TT30R (1) 5-20R GFI	(1) 50A, 2P, 120/240V (1) 30A, 1P, 120V (1) 20A, 1P, 120V	
U5100-XL-75	(1) 14-50R (1) TT30R (1) 5-20R GFI	(1) 50A, 2P, 120/240V (1) 30A, 1P, 120V (1) 20A, 1P, 120V	

MODELOS BAJOS ESTÁNDARES

Ordene hasta (3) kits instalados fábrica del receptáculo/del interruptores por separado

NUM. DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN
U5000-XL	Modelos bajos
U5100-XL	Modelos bajos
U5000-XL-L	Modelos bajos con la luz del sitio instaló
U5100-XL-L	Modelos bajos con la luz del sitio instaló

"KITS" DEL RECEPTÁCULO Y DEL INTERRUPTOR

NUMERO DE CATALOGO	RECEPTÁCULOS	INTERRUPTORES	CONDUCTORES	CONFIGURACIÓN
K5400-520GR	5-20R Duplex GFI	20 Amp., 1 Polo	12 Awg	GFI Rec.
K5400-520GB	5-20R Duplex	20 Amp., 1 Polo GFI	12 Awg	GFI interruptores
K5400-TT30	TT30R	30 Amp., 1 Polo	10 Awg	GFI Rec.
K5400-TT30GB	TT30R	30 Amp., 1 Polo GFI	10 Awg	GFI interruptores
K5400-1450	14-50R	50 Amp., 2 Polo	8 Awg	GFI Rec.

Nota: 20 Amp. GFI requerido en cada sitio del vehículo recreacional cerca U/L y NEC 551-71.



**PLACA REMOVIBLE DE
CERRADO DE CAJA**

TAMAÑO	SUFIJO	# CAT.
ESTANDAR (para abertura "RL")	-XL	A7551
GRANDE (para abertura "R")	-X	A9064

CUBOS DE ENTRADA INTERCAMBIABLES



**ABERTURA "RL"
PEQUEÑA (ESTANDAR)**

SUFIJO	TAMAÑO. (cm)	NUMERO MILBANK
-WL	2.5	A7514
-YL	3.2	A7515
-ZL	3.8	A7516
-DL	5	A7517
-EL	6.4	A7518

**ABERTURA "R" GRANDE
(USO INDUSTRIAL)**

SUFIJO	TAMAÑO. (cm)	NUMERO MILBANK
-F	7.6	A8110
-G	8.9	A8111
-H	10.2	A8112




**PLACA ADAPTADORA
DE LA CAJA**
(Se convierte de una
abertura -R a una -RL)
S8324

CUBIERTAS DE CERRADO



**CUBIERTA DE
CERRADO DE MEDIDOR**
(Plástico gris)
6003




**CUBIERTA METALICA
DE CERRADO**
(Para sujetadores para
bases sin aro)
CP-21


**CUBIERTA DE CERRADO
DE MEDIDOR**
(Plástico transparente)
6116




**K4802
ANTI INVERSION CLIP**



**SUJETADOR DE
MONTAJE DE
INTERRUPTOR**
(Para pedestales
RV/MH)
K3785



5T8K2
Quinta terminal "de enchufarse"
Viejo estilo
Ensamblaje de bloque
— agujero redondo —



K5T
Quinta terminal
Nuevo estilo 200 AMPERES
Ensamblaje de bloque
— agujero cuadrado —



SENCILLO

"KITS" DE CONECTADOR SENCILLOS

SUFIJO	# DE CATALOGO	(3 por conjunto) – 1 Ø
-K1	K1539	350 kcmil (MAX)
-K3	K1540	600 kcmil (MAX)
SUFIJO	# DE CATALOGO	(4 por conjunto) – 3 Ø
-K5	K3082	350 kcmil (MAX)
-K7	K3441	600 kcmil (MAX)

Para utilizar con unidades
del tipo perno de 3/8"-16

"KITS" DE CONECTADORES

DOBLE



"KITS" DOBLES DE CONEXION

SUFIJO	# DE CATALOGO	(3 por conjunto) – 1 Ø
-K2	K1350	350 kcmil (MAX)
-K4	K1541	600 kcmil (MAX)
SUFIJO	# DE CATALOGO	(4 por conjunto) – 3 Ø
-K6	K3442	350 kcmil (MAX)
-K8	K3083	600 kcmil (MAX)

MATERIALES

CALIDAD DEL ACERO

Las bases de medidor listadas en este catálogo están hechas de acero galvanizado (AISI* G90) para dar la mejor protección contra la intemperie. *American Iron and Steel Institute.

LAMINA DE ACERO

Lámina galvanizada, calibre 16: 1 1/4 onzas de recubrimiento de zinc por pie cuadrado. (AISI G90)

Lámina galvanizada, calibre 14: 1 1/4 onzas de recubrimiento de zinc por pie cuadrado.

EXTRUSION DE ALUMINIO

Terminales de alambre: Aleación; 6061-T6, enchapado con estaño por electrólisis para alambre de cobre / aluminio.

Barra del bus: Aleación, 6101-0 y 6063-0

LAMINA DE ALUMINIO

Lámina de aluminio Serie 3000, H14, o lámina de aluminio serie 5052, H32. Donde se requiera, y de un grosor de 0,16 a 0,32 cm.

LAMINA DE COBRE Y BUS

Cobre electrolítico con enchapado de estaño por electrólisis en la mayoría de las aplicaciones.

MATERIALES DE AISLAMIENTO

En la mayoría de las unidades de soporte para componentes que llevan corriente son moldeadas de compuestos de poliéster termofraguado de alta resistencia, reforzados con fibra de vidrio.

Los blindajes de seguridad transparentes o negros y barreras de polaridad son moldeados de compuestos de policarbonatos de alta resistencia.

Diversos materiales de aislamiento en láminas, según sea su aplicación, se utilizan en la fabricación de piezas y barreras planas, formadas y troqueladas.

ACABADO

PROCESO

Color gris claro, la pintura en polvo aplicada electrostáticamente con “tecnología de punta”, le ofrece un acabado duradero, que no se descolora. Para obtener mayor información concerniente al análisis químico del acabado resistente a la intemperie, por favor llame a la fábrica.

ELEMENTOS DE SUJECCIÓN

Revestidos con zinc con una inmersión en cromato.

CLASIFICACION

CLASIFICACION NEMA (National Electrical Manufacturers Association)

Todas las cajas de las bases de medición Milbank, CT y bases de medidores con interruptor tienen una clasificación Tipo 3R.

**MILBANK NO ES SÓLO BASES PARA MEDIDORES...
¡TENEMOS UNA AMPLIA VARIEDAD DE PRODUCTOS PARA UNA
DIVERSA GAMA DE NECESIDADES ELECTRICAS!**

Medición residencial

Medición comercial

Pedestales de casas móviles y vehículos

recreacionales

Tomacorrientes

Interruptores de seguridad

Dispositivos de desconexión

Interruptores de circuito

REPRESENTADA POR:



**Oficina General
MILBANK MANUFACTURING COMPANY**

P.O. Box 419028

Kansas City, MO 64141-0028

Teléfono (816) 483-5314

Telefax (816) 483-6357

www.milbankmfg.com

Dirección de despacho:

4801 Deramus

Kansas City, MO 64120-9990

MILBANK®



www.milbankmfg.com

SE 01/06 (1500)